



# Pflaster und Plattenbeläge


## Abtreppung

### a) ungebundene Tragschicht

- Rücknahme (c) der Pflasterdecke

### b) gebundene Tragschicht

- Rücknahme (c) der Pflasterdecke gebundenen Tragschicht
- Rücknahme (d) der Pflasterdecke

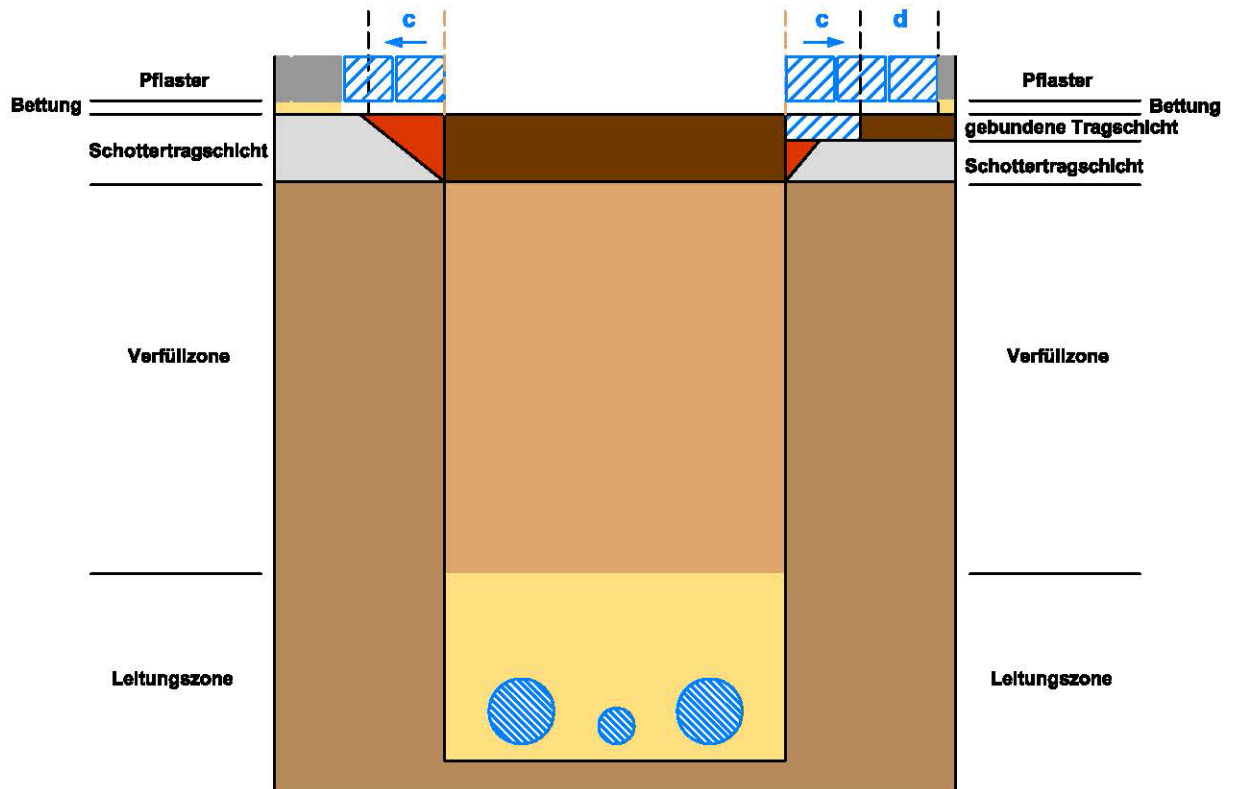

- c mindestens 15 cm wenn Grabentiefe kleiner als 2 m
- c mindestens 20 cm wenn Grabentiefe größer oder gleich 2 m

- d = 1 Formatbreite  
Abstimmung mit Tiefbauamt erforderlich